


COMUNE DI S. GILLIO

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi acustiche	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi acustiche	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

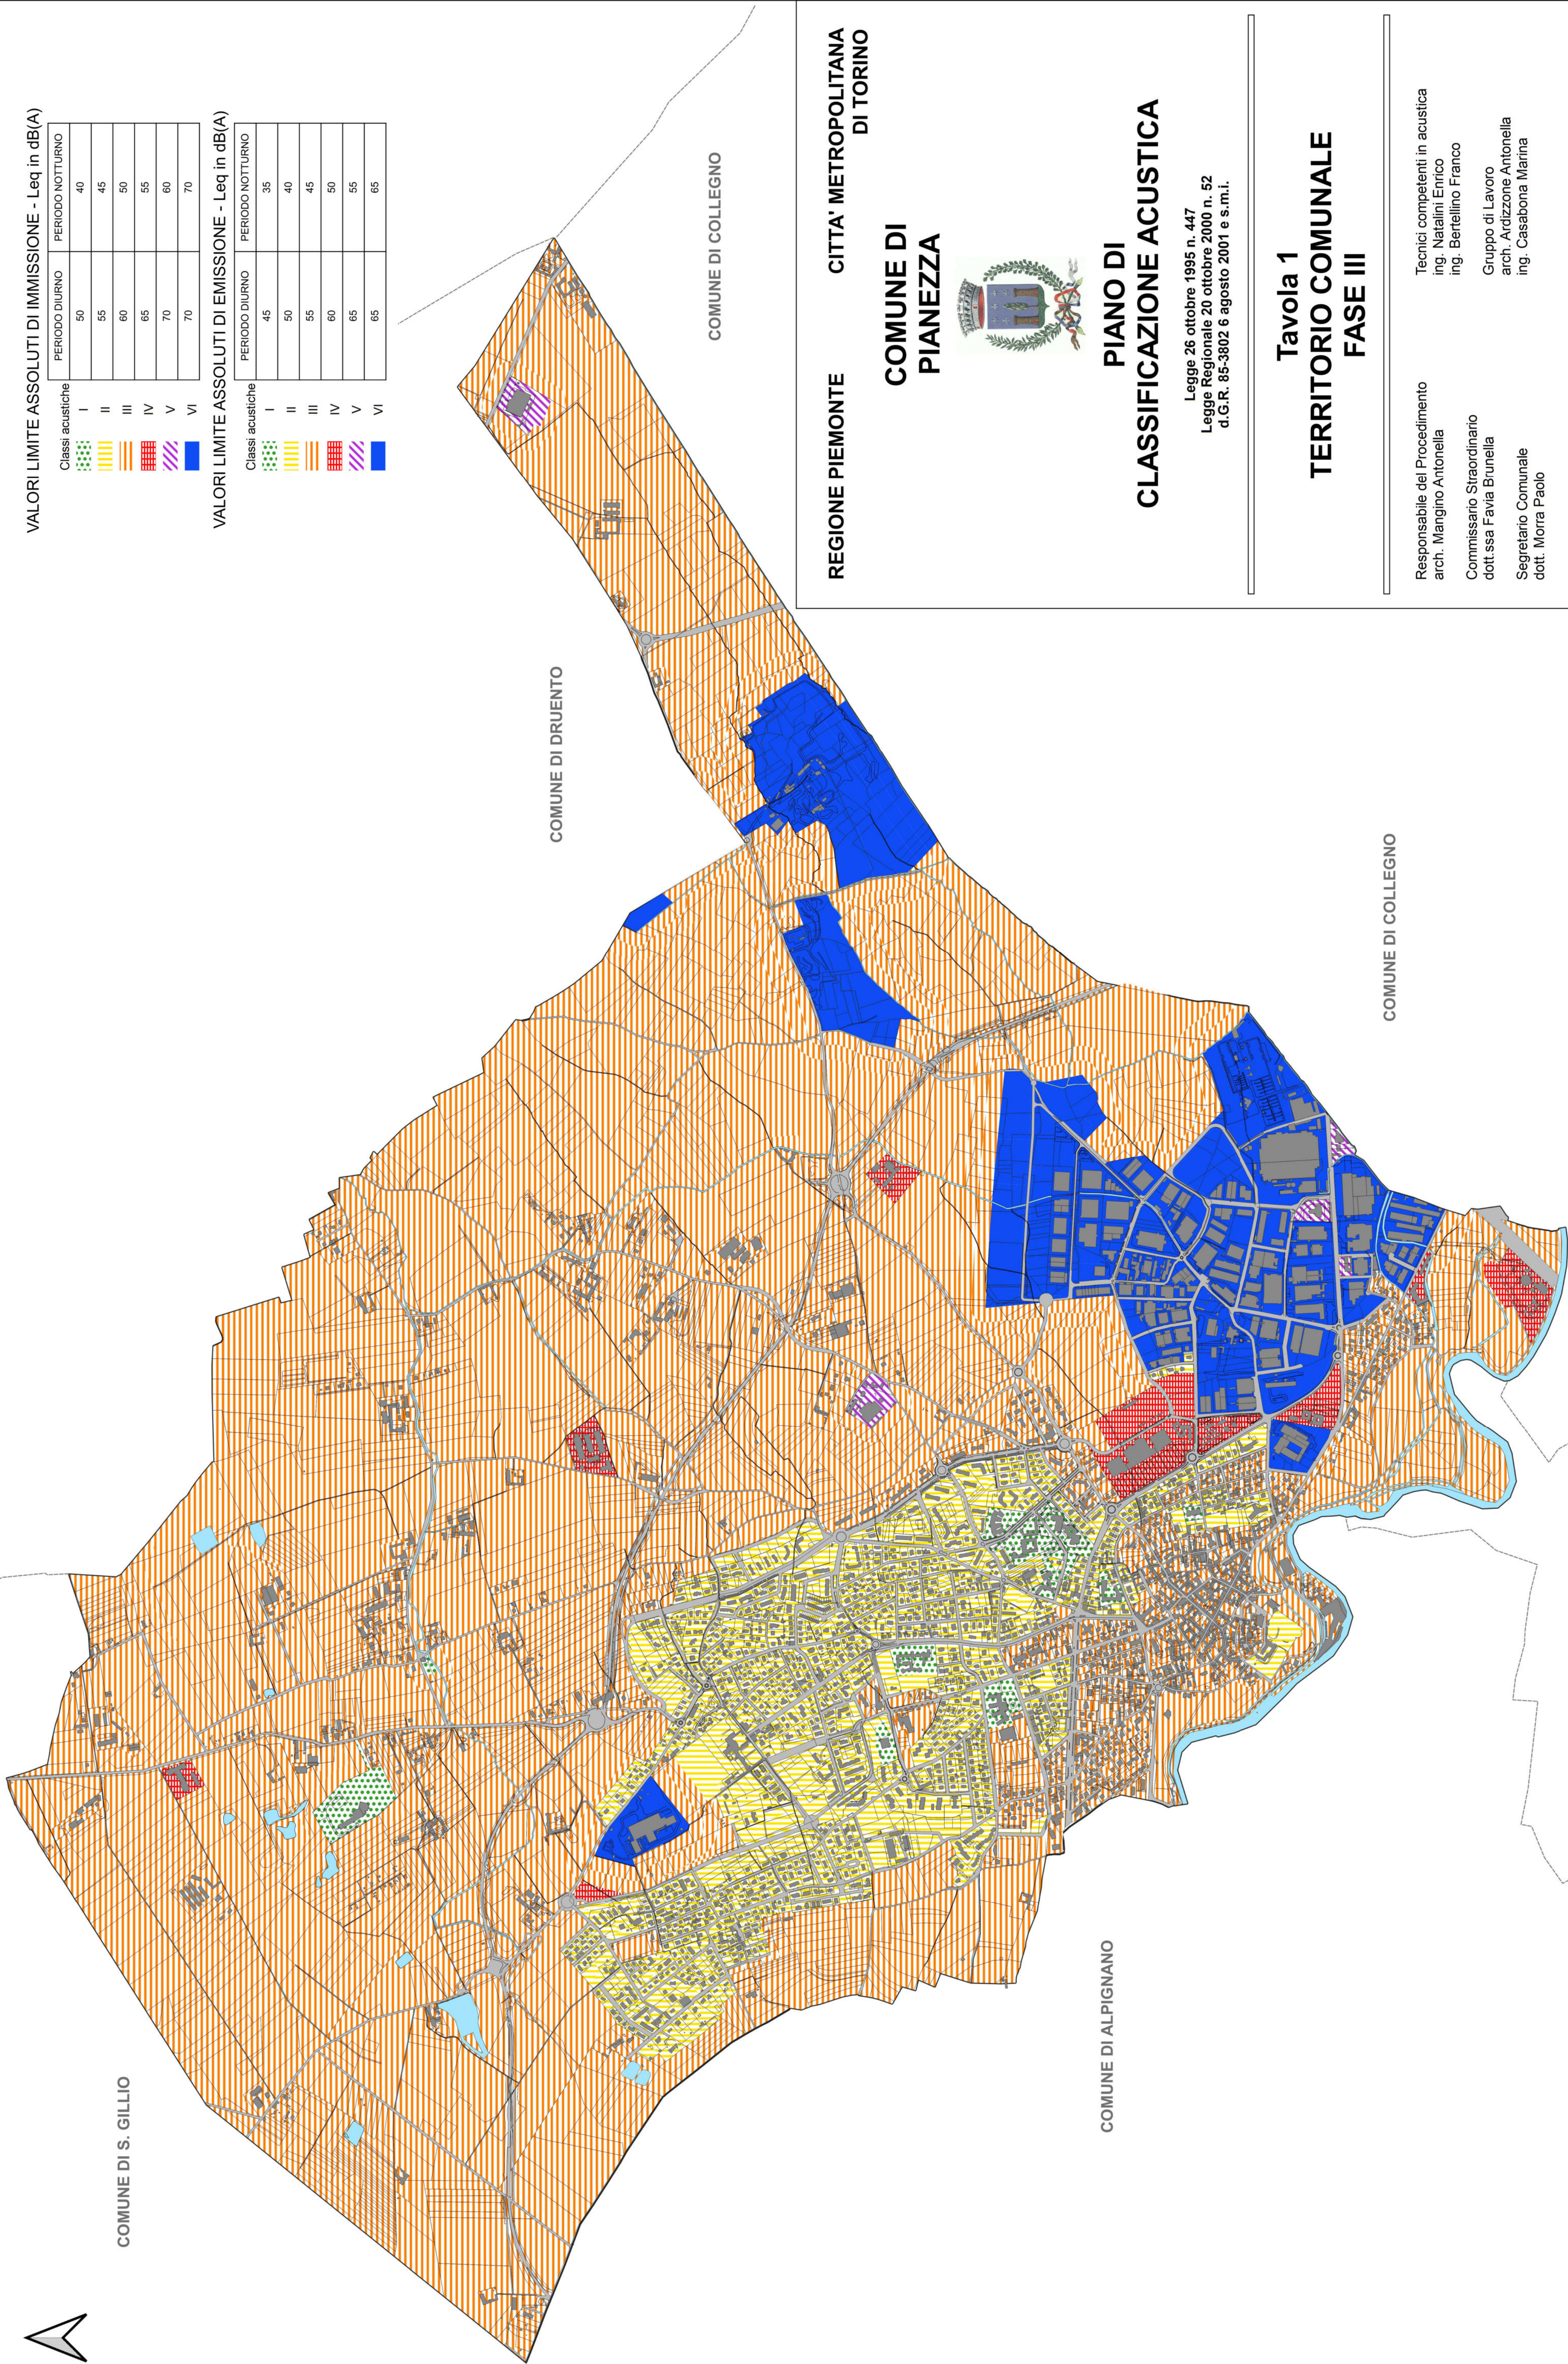

COMUNE DI COLLEGNO

COMUNE DI DRUENTO

COMUNE DI ALPIGNANO

COMUNE DI RIVOLI

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

COMUNE DI
PIANEZZA



PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52
d.G.R. 85-3802 6 agosto 2001 e s.m.i.

Tavola 1
TERRITORIO COMUNALE
FASE III

Responsabile del Procedimento
arch. Mangino Antonella

Commissario Straordinario
dott.ssa Favia Brunella

Segretario Comunale
dott. Morra Paolo

Tecnici competenti in acustica
ing. Natalini Enrico
ing. Bertellino Franco

Gruppo di Lavoro
arch. Arlizzzone Antonella
ing. Casabona Marina

Data di emissione

Luglio 2022

Scala

1 : 10.000