


VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
Classi acustiche		
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
Classi acustiche		
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

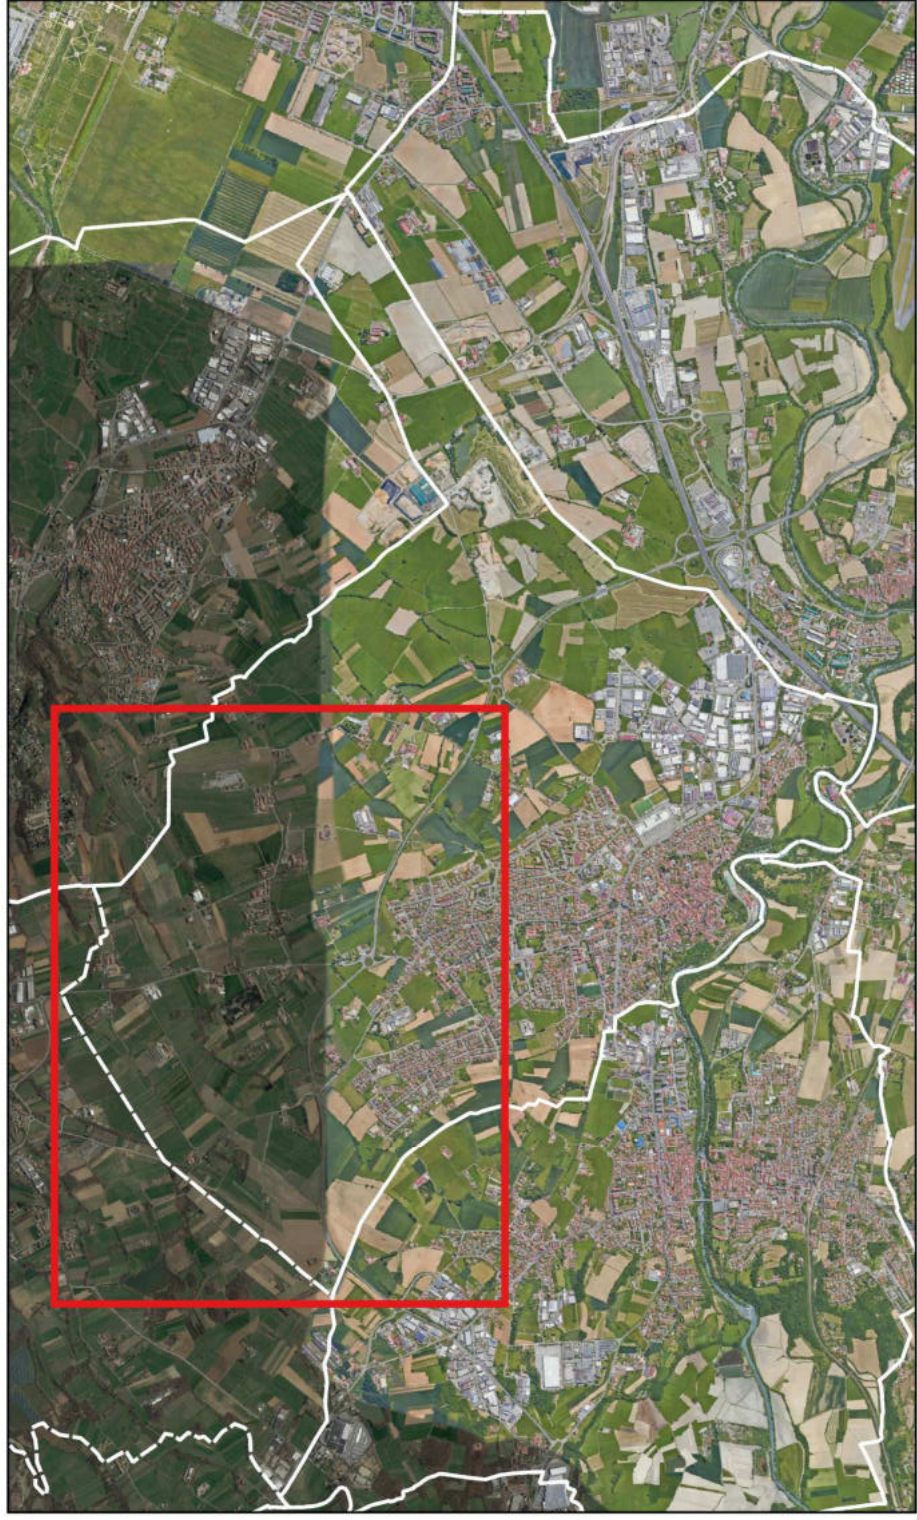

COMUNE DI S. GILLIO

COMUNE DI DRUENTO

COMUNE DI ALPIGNANO

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

COMUNE DI
PIANEZZA



PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52
d.G.R. 85-3802 6 agosto 2001 e s.m.i.

Tavola 2
ZONA NORD
FASE IV

Responsabile del Procedimento
arch. Mangino Antonella

Commissario Straordinario
dott.ssa Favia Brunella

Segretario Comunale
dott. Morra Paolo

Tecnici competenti in acustica
ing. Natalini Enrico
ing. Bertellino Franco

Gruppo di Lavoro
arch. Arlizzzone Antonella
ing. Casabona Marina

Data di emissione

Luglio 2022

Scala

1 : 5.000